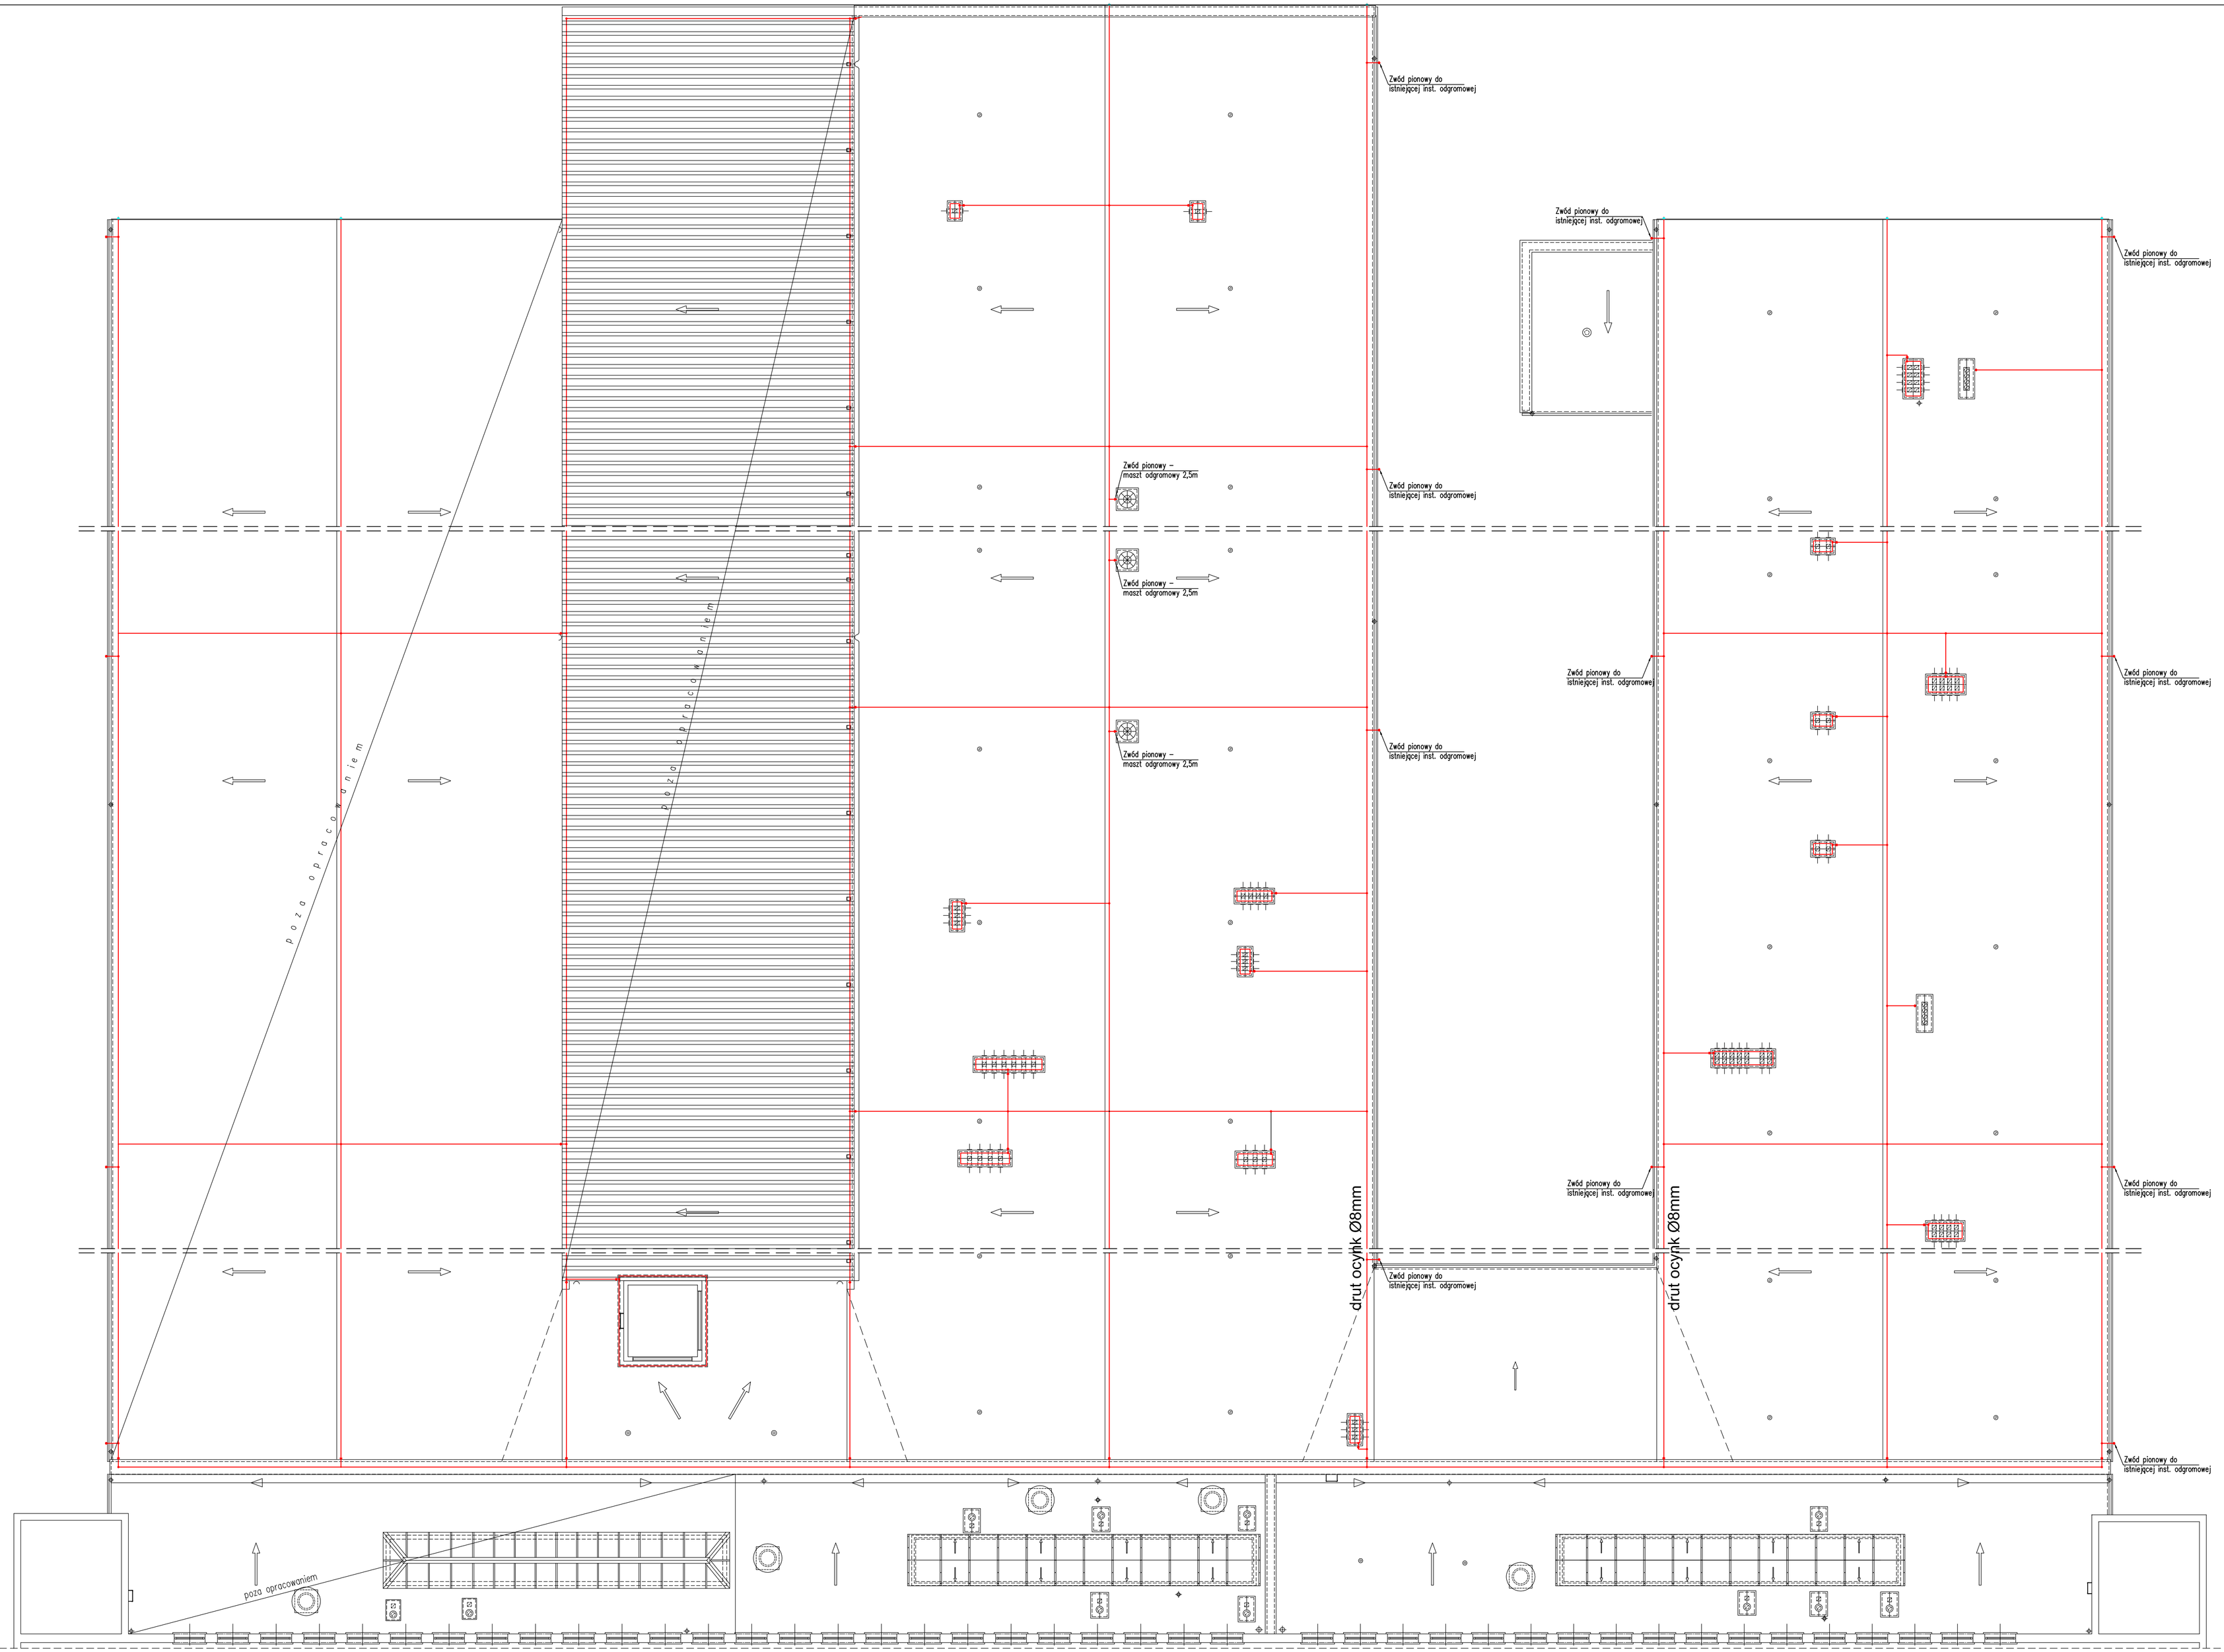

Opis

1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm.
2. Dla urządzeń elektrycznych i instalcji galwanicznie połączonych z instalacjami wewnątrz budynku stosować zwody pionowe z odstępem izolacyjnym l≥0,5m i kącie ochrony około 75 stopni
3. Poziom ochrony instalcji odgromowej w klasie III
4. Rezystancję uziemienia doprowadzić do wartości 10Ω poprzez dobicie dodatkowych uziomów pionowych
5. Budynek bezwzględnie powinien posiadać pełną ochronę przeciwprzepięciową układu SPD
6. Instalcję odgromową połączyć z GSU / główna szyna uziemiająca /

inwestprojekt
Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www. www.inwestprojekt-krosno.pl

TEMAT:	Remont dachu nad segmentem dydaktycznym, parterowym oznaczonym jako budynek "A" - parterowy wchodzący w skład budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz wymiana świetlików dachowych (2 szt.)	
INWESTOR:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J. Szczepanika 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16	SKALA: 1:100
ADRES BUD.:	38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (działka nr ew. 1296)	RYS. NR: 1.
TYTUŁ RYS.:	**RZUT POŁACI DACHOWYCH - Instalacja odgromowa**	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	04. 2014
PROJEKTANT:	mgr. inż. Bogusław Kostur	upr. nr POK/0192/PWOE/06